


## Możliwość przyłączenia do sieci KPEC

01.10.2020 r.

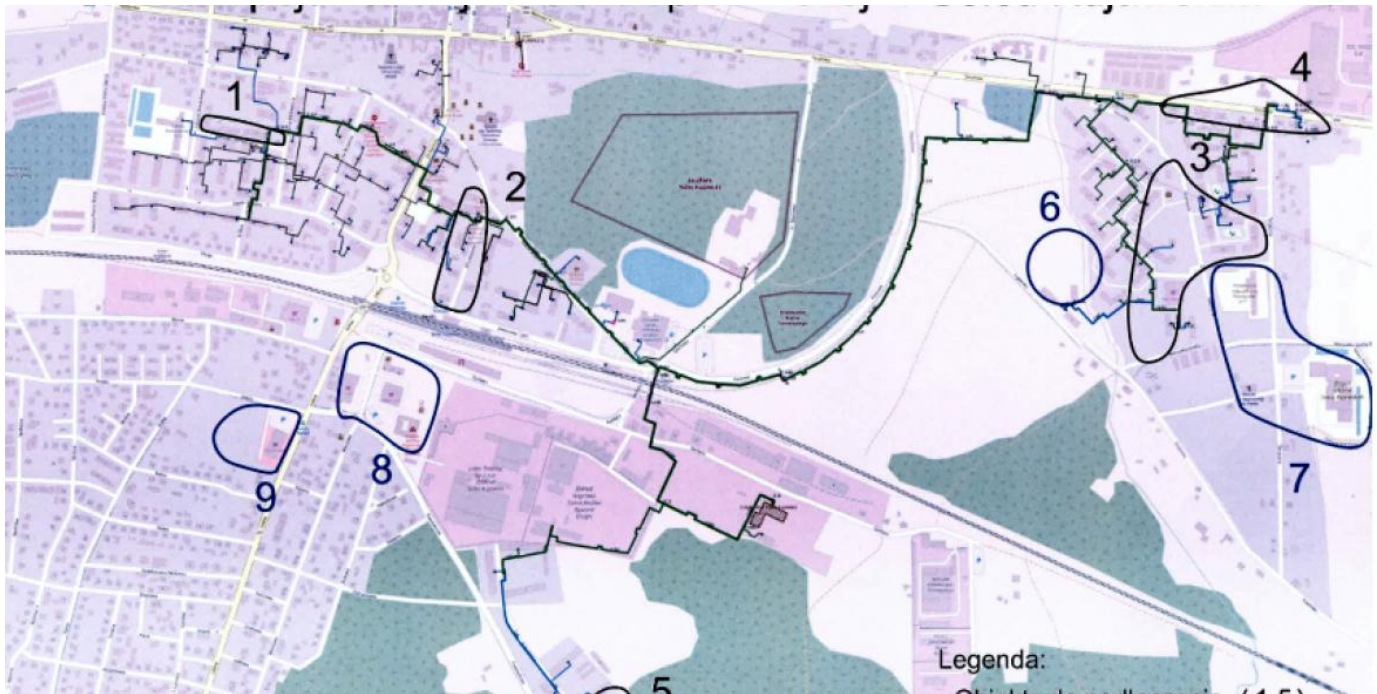

Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej sp. z o.o. mając na względzie potrzebę ograniczania niskiej emisji, rozwoju systemu ciepłowniczego oraz zwiększenia jego efektywności, pragnie określić wielkość zainteresowania przyłączeniem do sieci ciepłowniczej ze strony właścicieli (zarządców) budynków w Solcu Kujawskim.

W celu uzyskania tych informacji zamierza przesłać do właścicieli i zarządców nieruchomości wskazanych w załączonej koncepcji rozwoju sieci ciepłowniczej informację o zamierzeniach spółki wraz z drukiem „Deklaracji zamiaru przyłączenia obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej”.

Deklaracja jest dostępna na stronie [www.kpec.bydgoszcz.pl](http://www.kpec.bydgoszcz.pl). Znajduje się w strefie klienta w zakładce „wnioski do pobrania”. Każdy zainteresowany właściciel (zarządca) budynku zainteresowany przyłączeniem do sieci ciepłowniczej może złożyć taką deklarację. W odpowiedzi otrzyma ofertę przyłączenia (jeżeli budynek znajduje się w obszarze istniejącej sieci i występują możliwości przyłączenia) lub informację o terminach i warunkach rozbudowy sieci ciepłowniczej oraz możliwości przyłączenia po jej rozbudowie.

W razie pytań prosimy o kontakt z przedstawicielem KPEC – tel. 52/ 30 45 295.

[Koncepcja rozwoju sieci ciepłowniczej w Solcu Kujawskim](#)

[Pismo KPEC w sprawie obniżenia temperatury nośnika ciepła w sieci ciepłowniczej](#)

[Powrót](#)

- [Drukuj](#)
- [Pobierz PDF](#)
- [Wszystkie aktualności](#)
- [Archiwum](#)